

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«21» сентября 2021 г.
учётный № проверки 52210061000200906317;
52210061000200906459



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ветлужскому
району
Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 72а тел. 8(код 83150)
2-34-28, mail:ondpr-vetluga@nnov.52.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 21/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению «Ветлужский психоневрологи-
ческий интернат»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Ниже-
городской области по пожарному надзору Пономарева Александра Николаевича №21
от 21.09.2021 года

в период с «24» сентября 2021 г. по «30» сентября 2021г.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вет-
лужскому району лейтенант внутренней службы Скворцов Антон Сергеевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено надзорное мероприятие (выездная проверка)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБУ
«Ветлужский психоневрологический интернат» Грибанов А.Л.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Корпус №1				
1.	Помещение №3 (бывшая жилая комната) используется на данный момент как складское – отсутствует категория помещения	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 27.	25.03.2022	
2.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренная конструкцией на крыльце, расположенном по середине корпуса	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, п. 60.	25.03.2022	
Жилой корпус №2				
3.	План эвакуации не соответствует планировке здания	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, п. 5.	25.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ «Ветлужский психоневрологический интернат» Грибанов А.Л.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

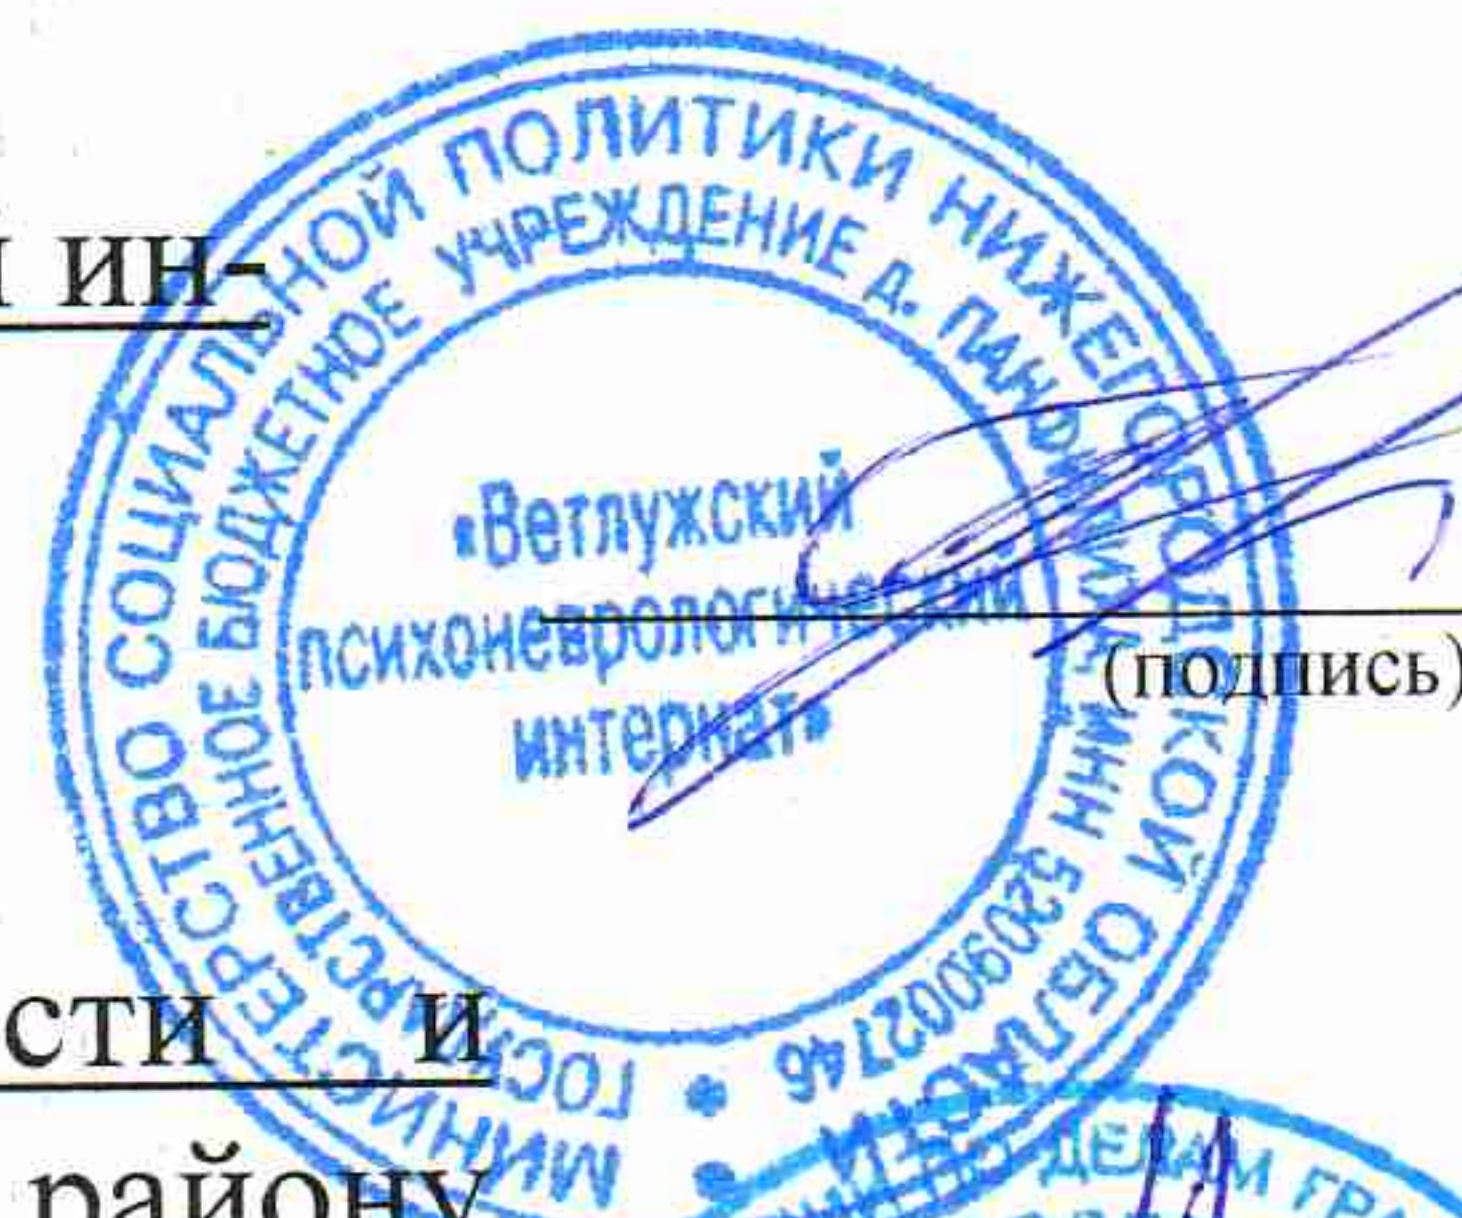

(подпись)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ветлужскому району лейтенант внутренней службы Скворцов А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

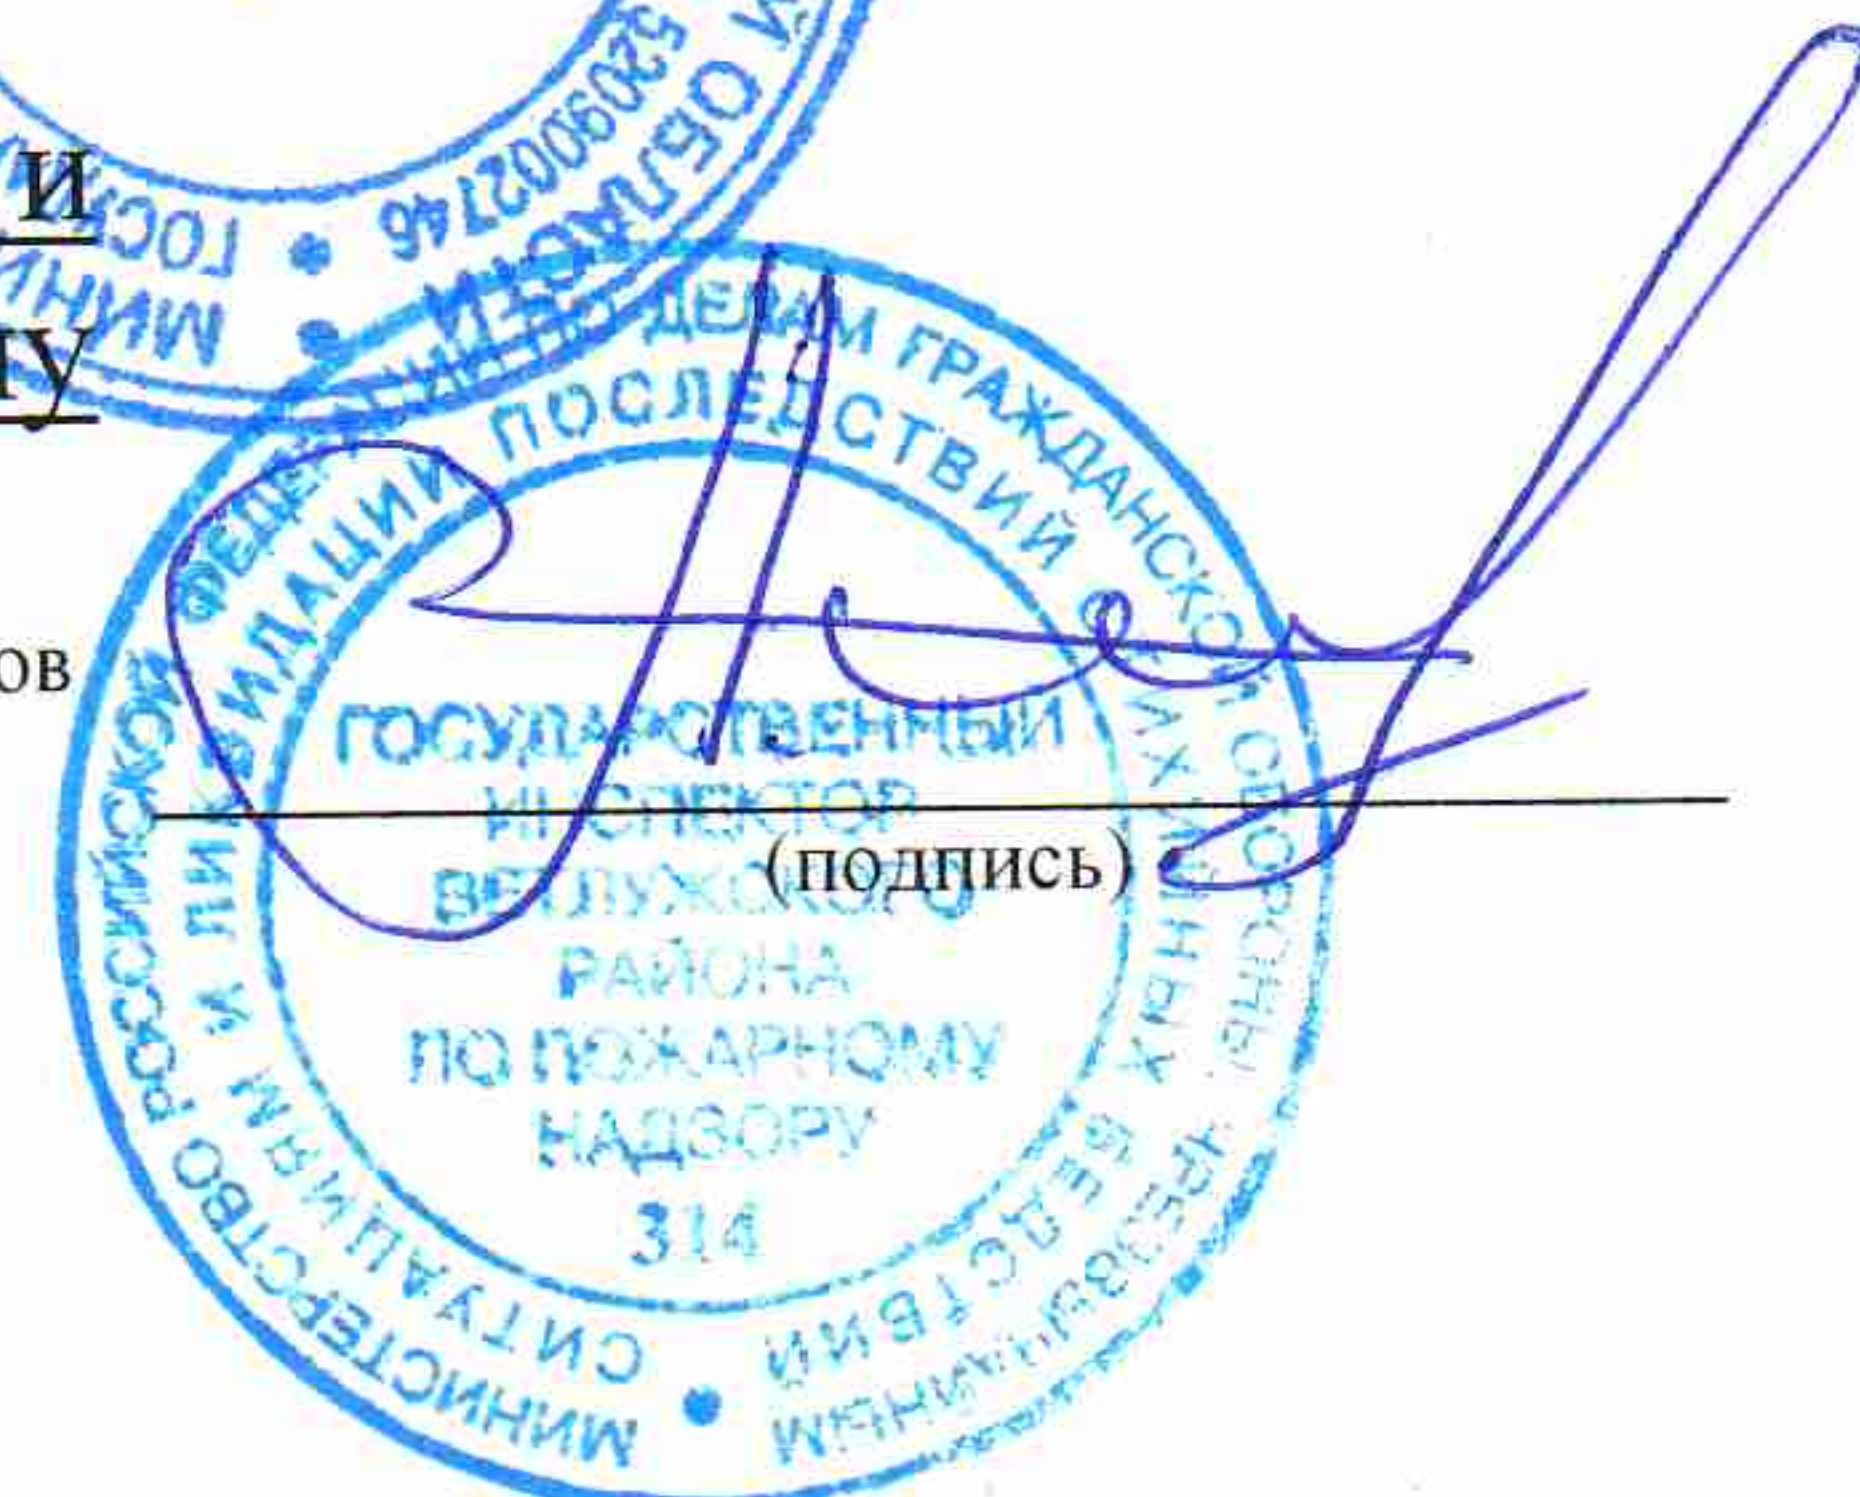

(подпись)